


Annexe DCM 6-2026 – Administration Générale – Projet d'installation photovoltaïque au lieu-dit
Fontjalabert – Avis

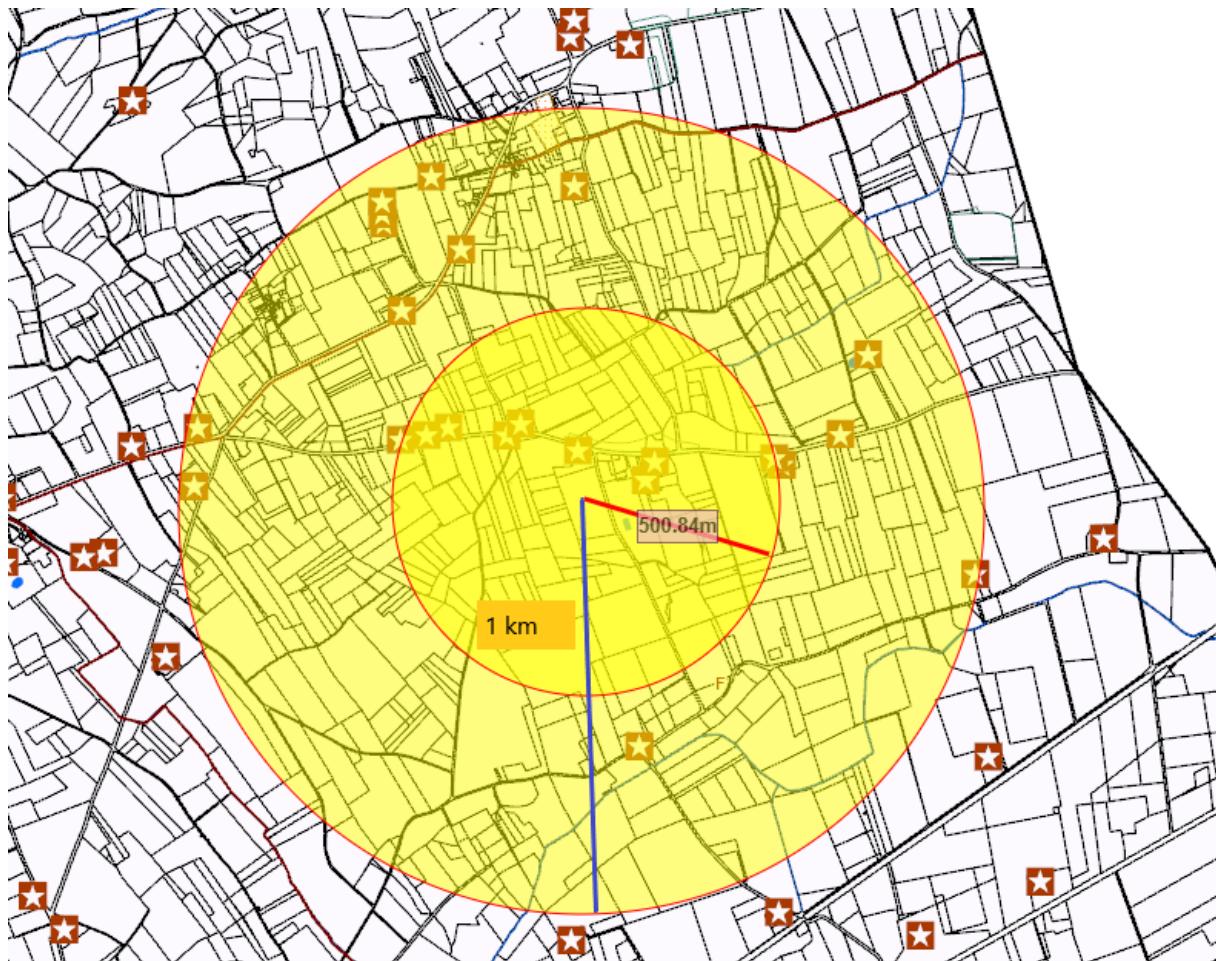

DOCUMENTS TRANSMIS AVEC LA CONVOCATION :
Documents non diffusables – permis en cours d'instruction

Cerfa 13409-15 + complément

Plan de situation

Plan de masse

Plan de coupe

Plan des façades

Notice explicative

Situation du terrain dans le paysage proche

Insertion du projet dans son environnement

Situation du terrain dans le paysage x 2

Note technique

Résumé de l'étude d'impact

L'étude d'impact complète est disponible auprès du secrétariat général, son poids informatique ne permettant pas une diffusion par courriel.